


# komora K1

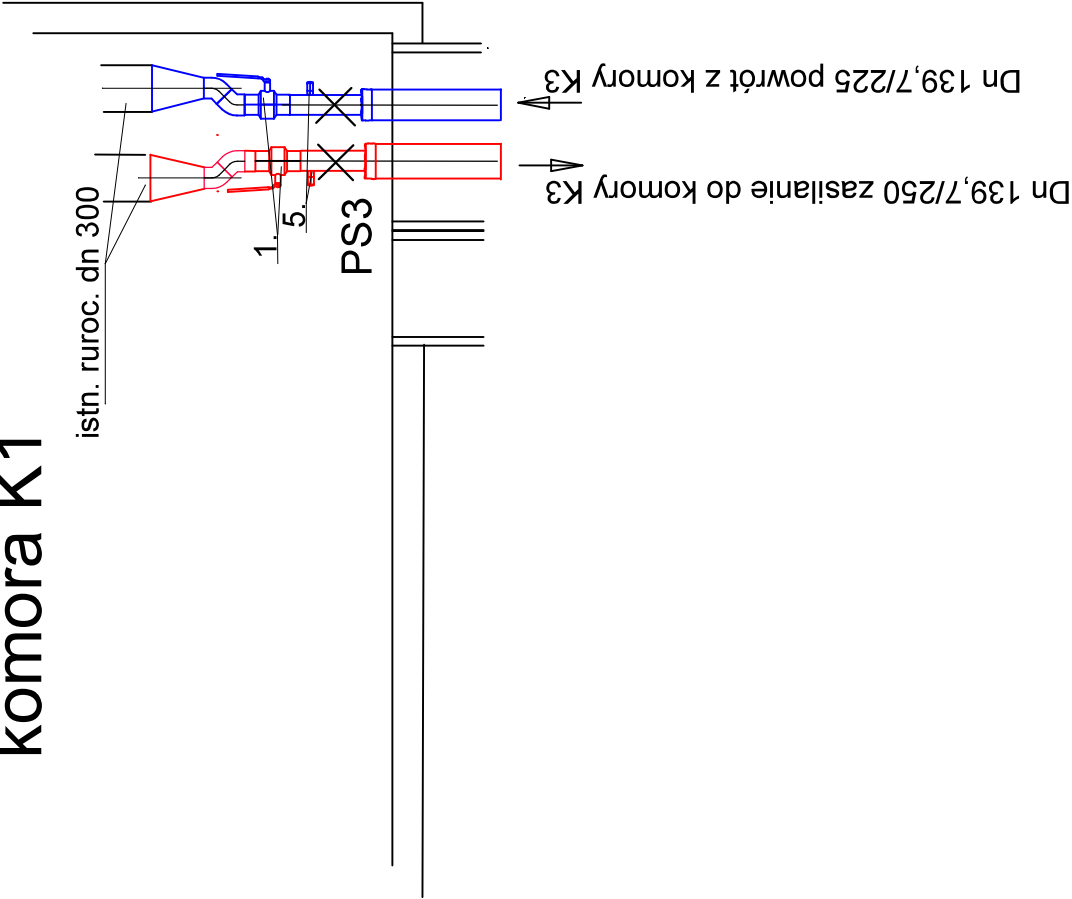

- 1. zawór kulowy spawalny dn 80 PN 25 VEXVE OY
- 5. zawór kulowy odwadniający spawalny dn 25 PN 25 VEXVE OY

Z.I.T.C. INNOPEC SP Z O.O. 81-602 GDYNIA ul. CHWARZNEŃSKA 136-138			
Stadium	P.W.	Branża	INSTAL. SANITARNE
Objekt	Włączenie z istn. instalacji w K1 przyłącza do komory K3		
Treść Opracowania	Modernizacja przyłącza ciepłego z komory K1 do komory K3 obiektu C23 i symulatora na terenie stacji Gdynia Ciepła Postojowa		
Projekt	MGR INŻ. MICHAŁ KOŃKA UPR. NR 2308/GD/06		
Sprawił	MGR INŻ. GRZEGORZ ZYCH UPR. NR 4130/GD/06		
			Data 09.2021.
			Skala 1:100
			Nr rys. 8