


Szafka sterownicza
R

DANFOSS ECL 310

230V

Tzew

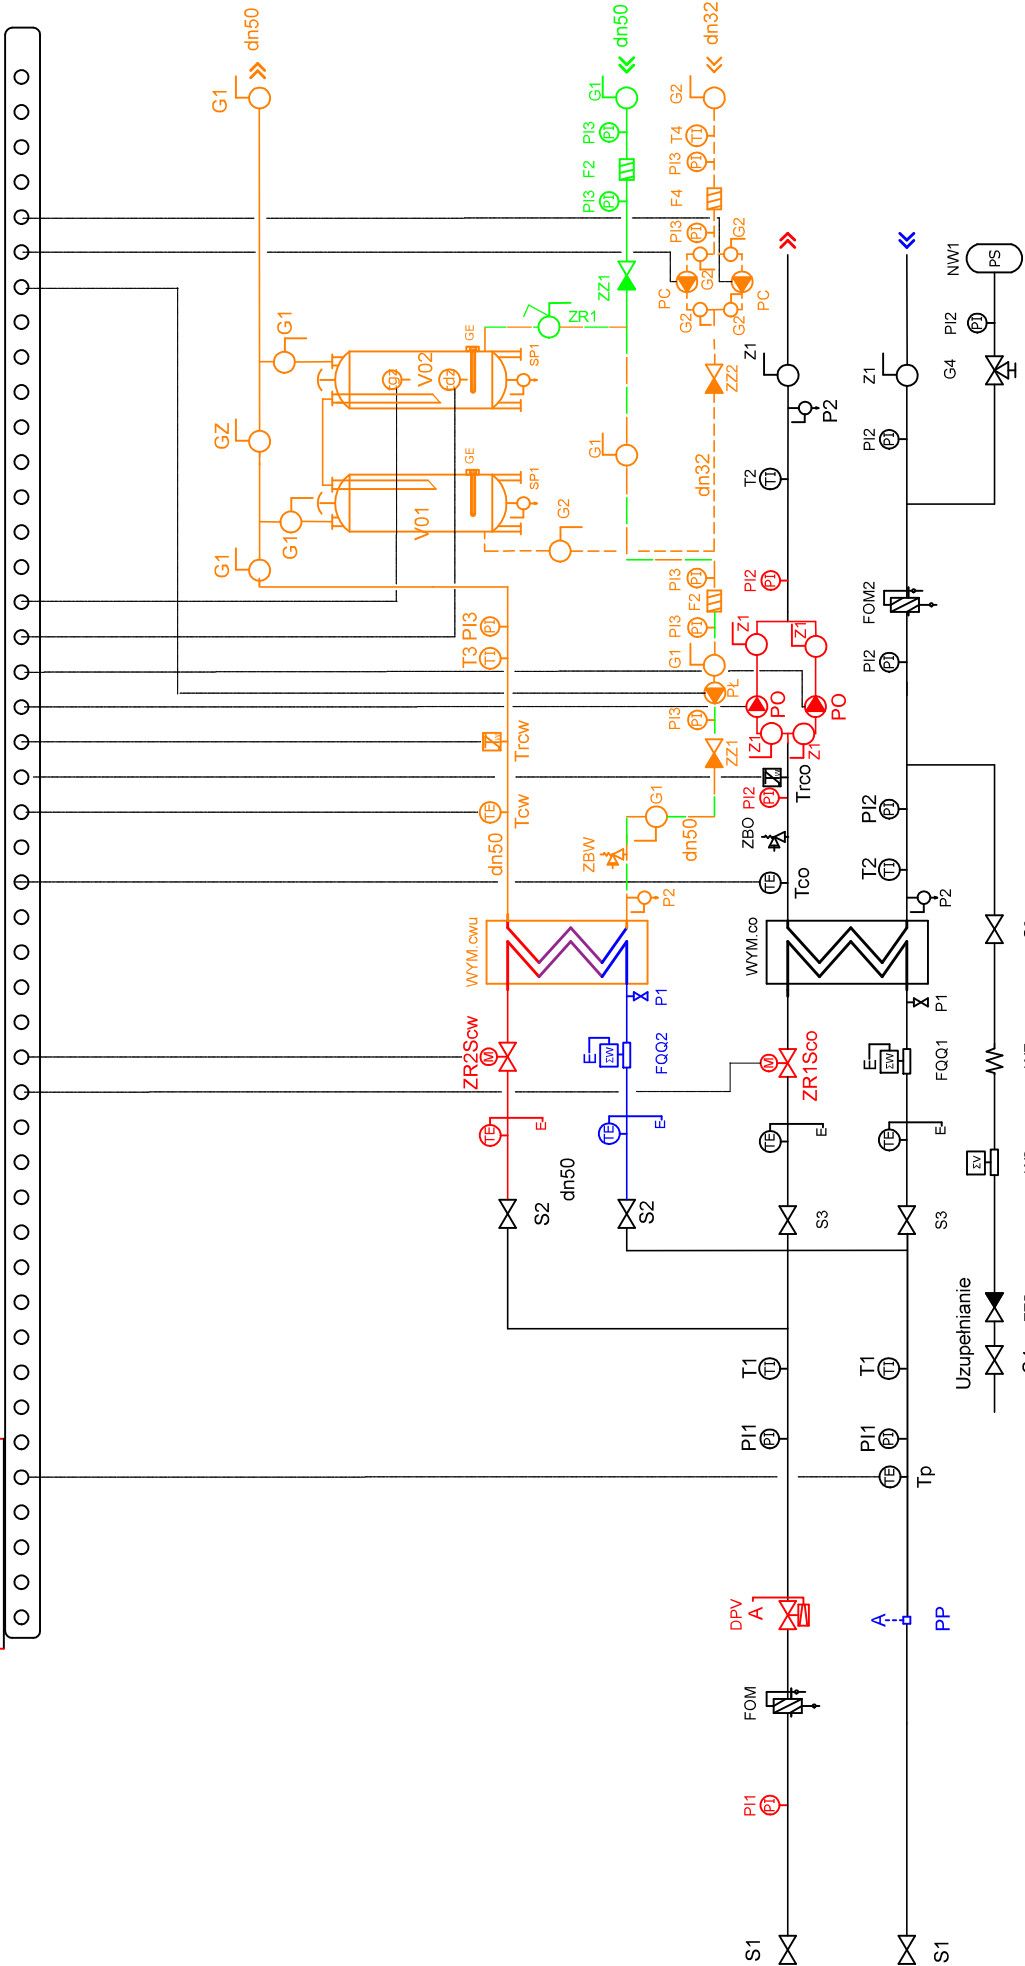

- PO

MAGNA3 65-150F 1x230 6,18A
- PC

UPS 25-80N 0,7A
- PL

UPS 32-80N 0,96A
- GE

Grzałka GE 9kW/GRBT G11/2 Instalmet
- ZR1Soo

Danfoss VM2 dn 2" kvs 16+AMV 20 230V
- ZR2Sow

Danfoss VM2 dn 11/4" kvs 8+AMV 33 230V
- DPV

Danfoss Regulator różnicy ciśnień i przepływu AVFPQ4 kvs 16 PN25 dn 2"

instalacje i armatura istniejące

- instalacje i armatura projektowane
- instalacje i armatura projektowane
- instalacje i armatura projektowane
- instalacje i armatura projektowane

Z.I.T.C. INNOPEC SP. Z O.O. 81-338 GDYNIA UL CHRZANOWSKIEGO 3-5			
Stadium	P.W.	Branża	INSTAL. SANITARNE
Obiekt	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY węzła ciepłowniczego		
Treść Opracowania	w budynku C3 na terenie PKP SKM Trójmiasto Sp. z o.o. w Gdyni ul Morska 350a	Skala	
Projekt.	MGR INŻ MICHAŁ KOWA UPR. NR.2308/GD/86	Nr rys.	2